

### Schéma de câblage

Coffrets pour chambre froide positive triphasée

**JOHNSON CONTROLS  
FRANCE**

Légende

- Précâblage usine
- - - - Raccordement installateur
- ⊙ Bornes de raccordement

version 01/2002

JC-PT9/12/18VT

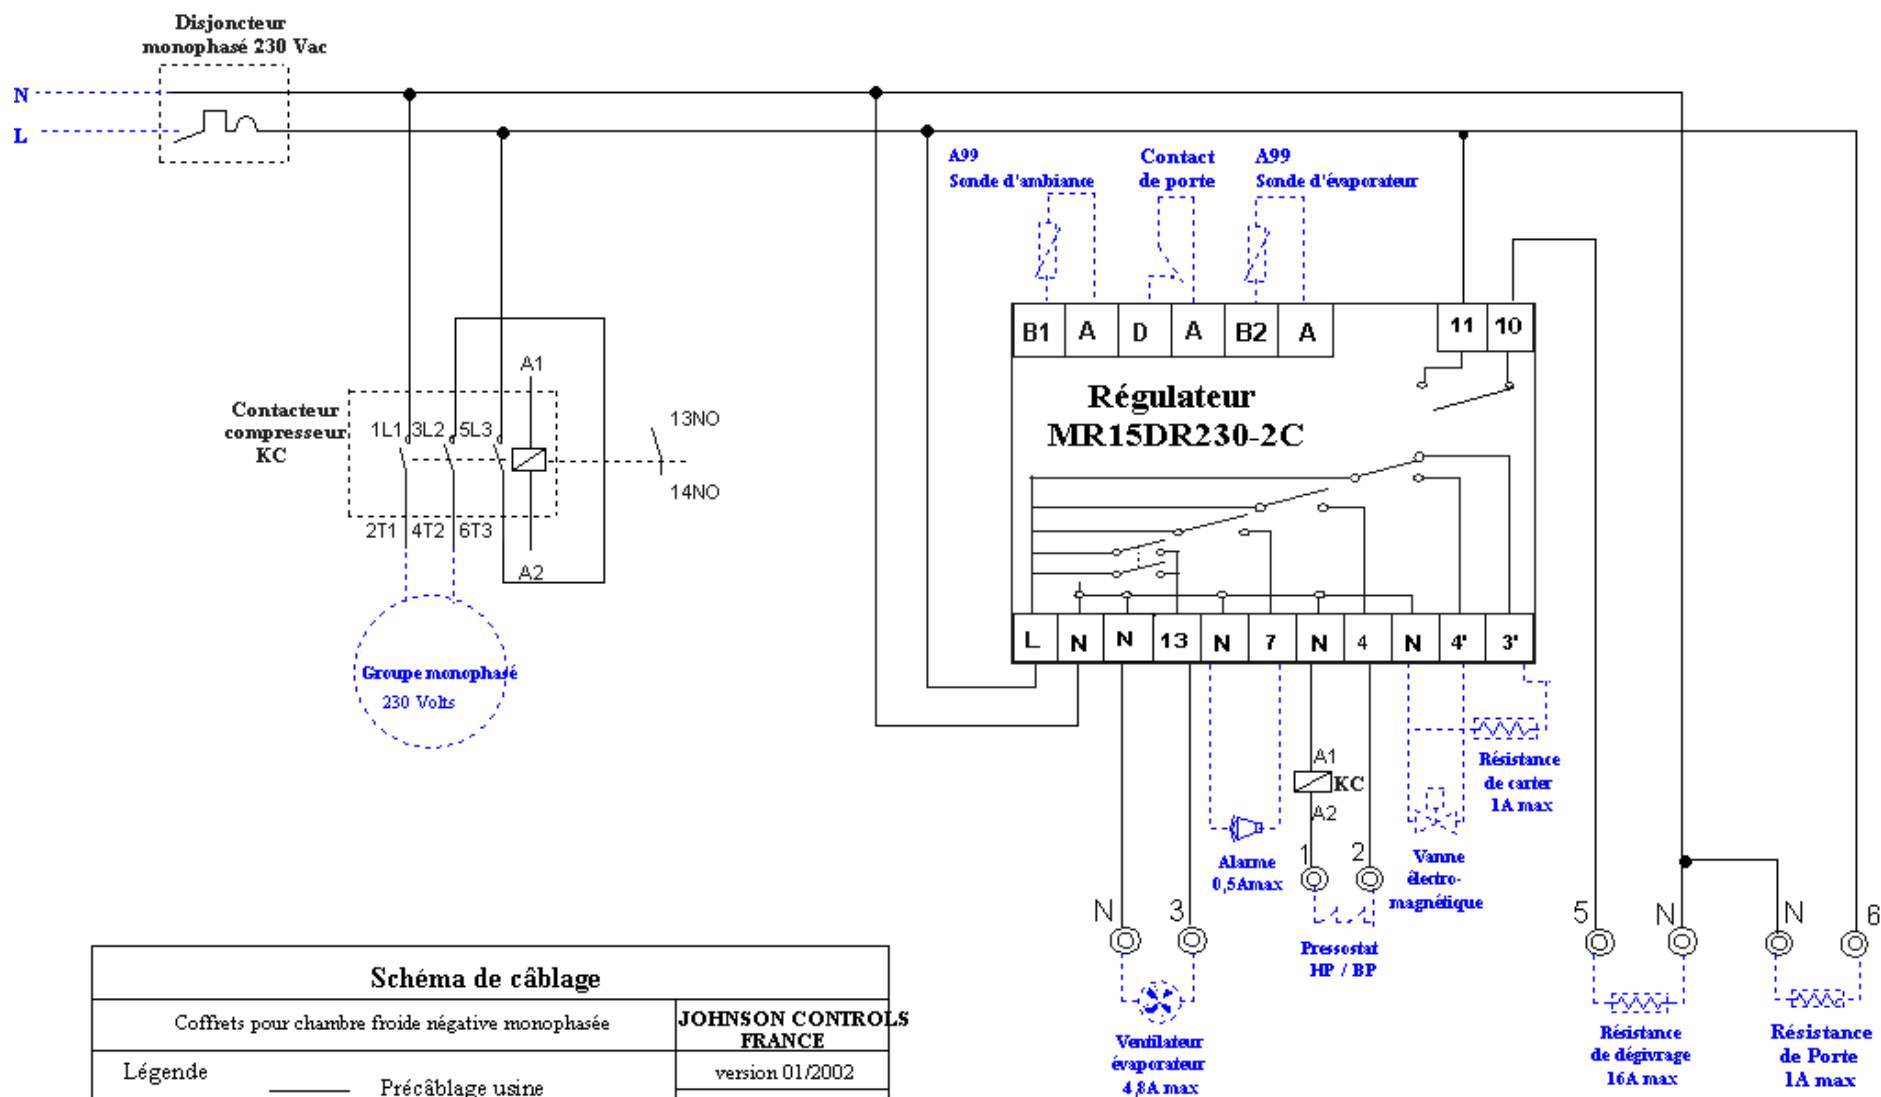


Schéma de câblage	
Coffrets pour chambre froide négative monophasée	<b>JOHNSON CONTROLS FRANCE</b>
Légende	version 01/2002
— Précâblage usine	JC-NM6/9/12
- - - Raccordement installateur	
⊙ Bornes de raccordement	



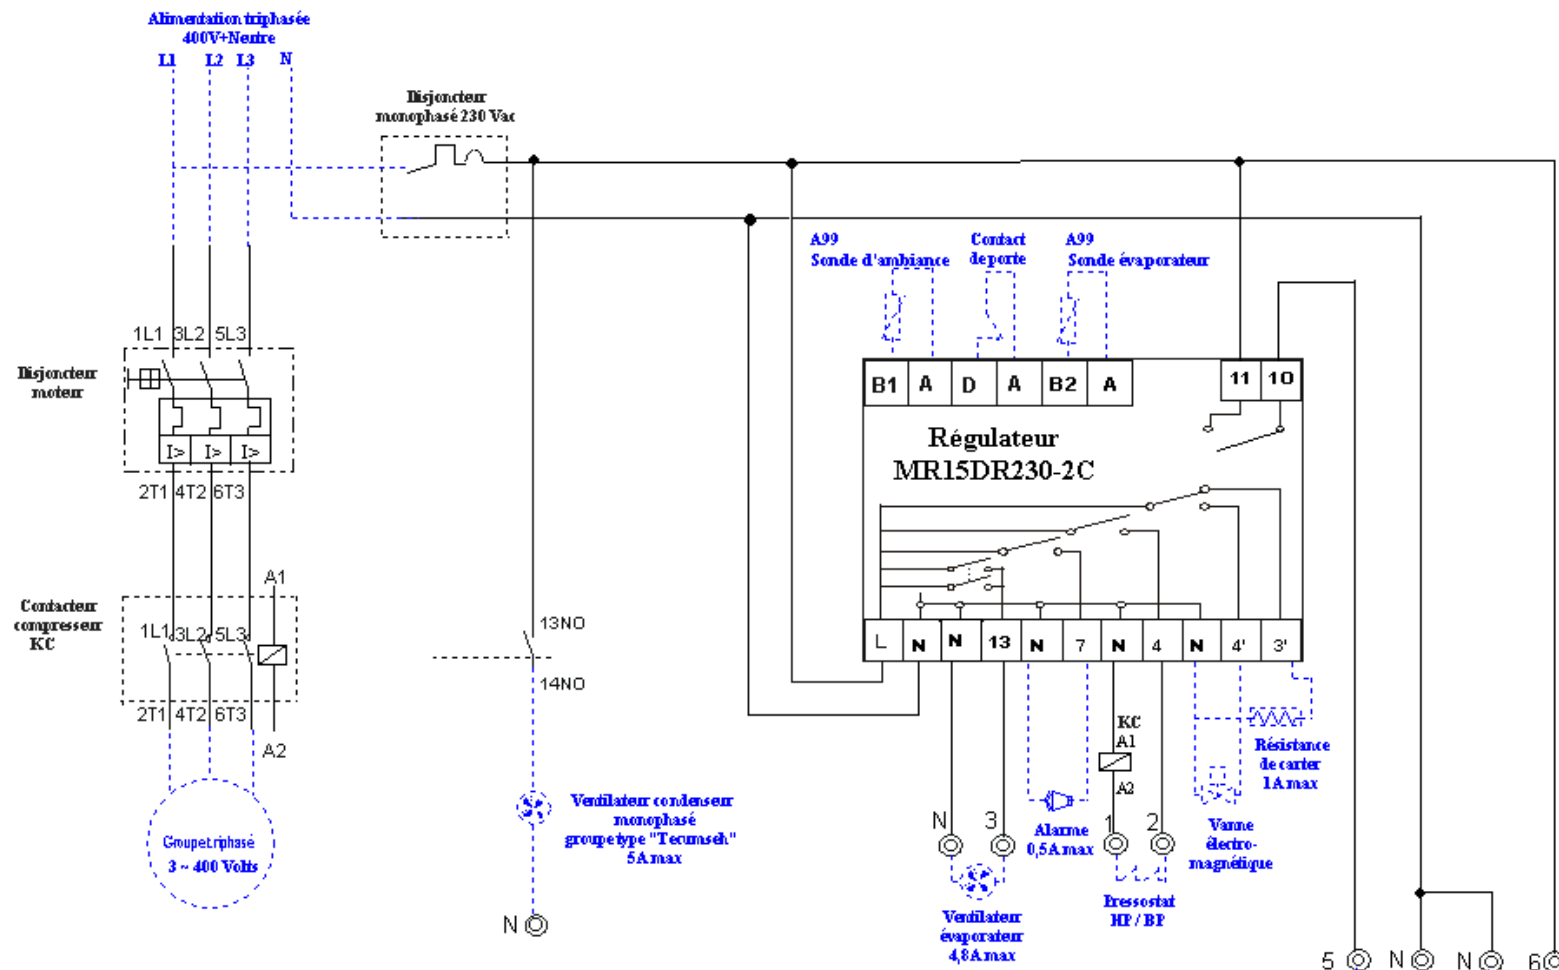



Schéma de câblage	
Coffrets pour chambre froide négative triphasée	<b>JOHNSON CONTROLS FRANCE</b>
Légende	version 01/2002
— Précâblage usine	JC-NT4/6/8/12
- - - Raccordement installateur	
⊙ Bornes de raccordement	

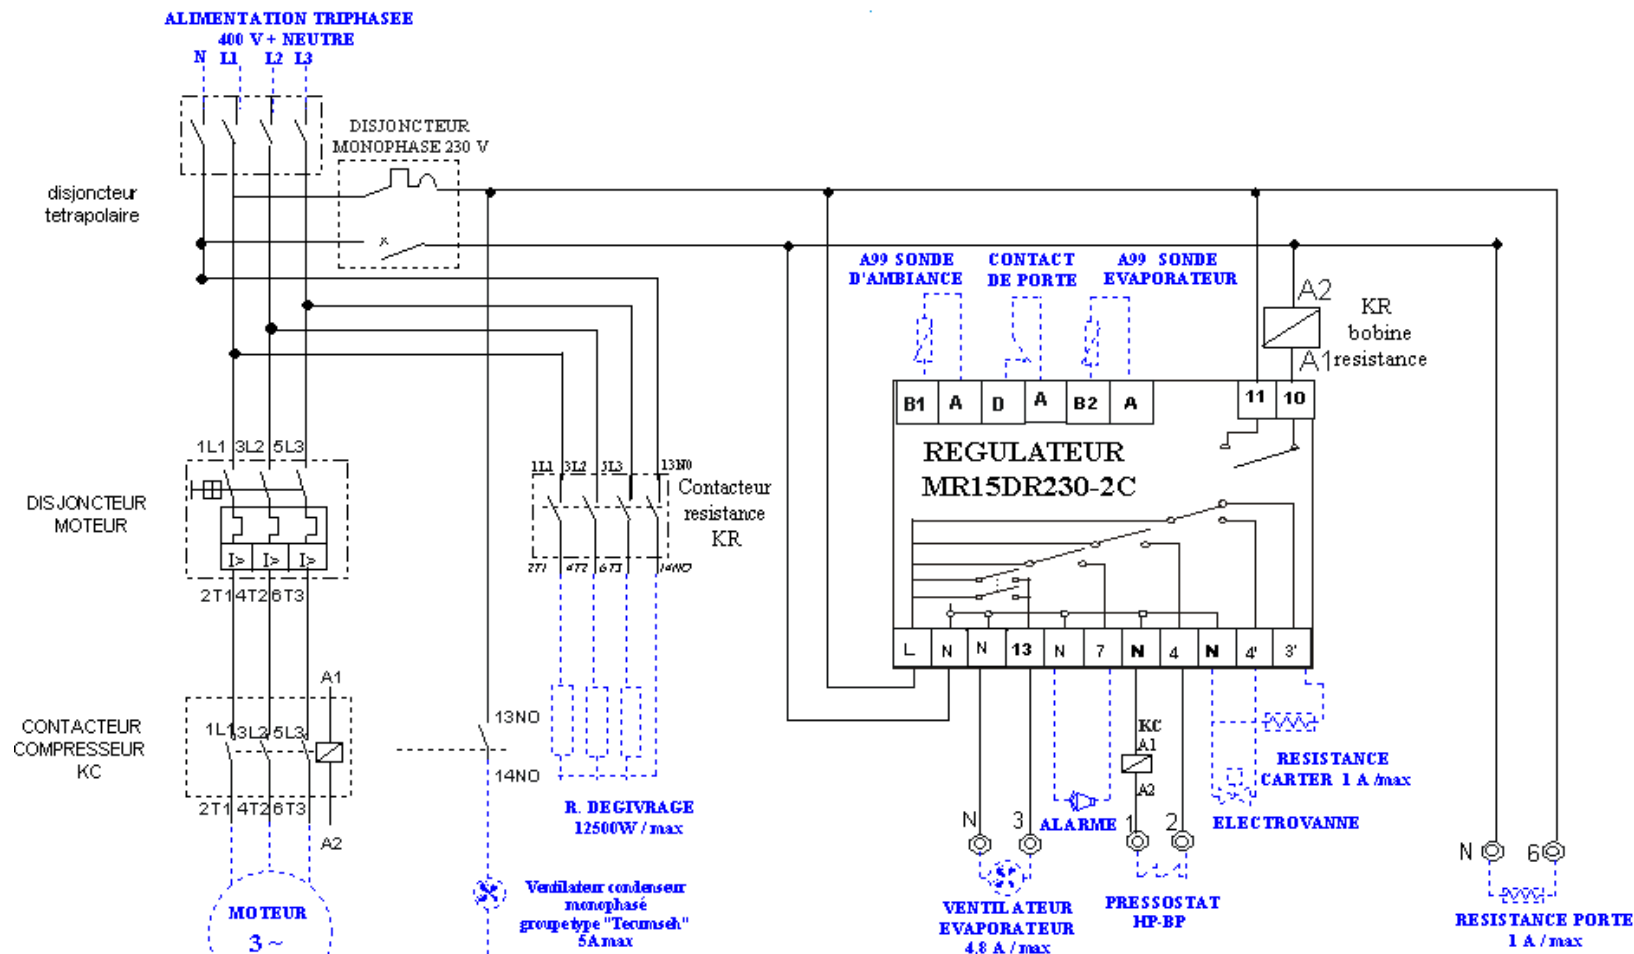

SCHEMA DE CABLAGE	
COFFRET ELECTRIQUE POUR INSTALLATION FRIGORIFIQUE CHAMBRE FROIDE NEGATIVE - ALIMENTATION TRIPHASEE	JOHNSON CONTROLS
LEGENDE	VERSION 03/2005
<p>— PRECABLAGE USINE</p> <p>--- RACCORDEMENT INSTALLATEUR</p> <p>⊙ BORNES DE RACCORDEMENT</p>	JC-NT10/14/18/25/32RT

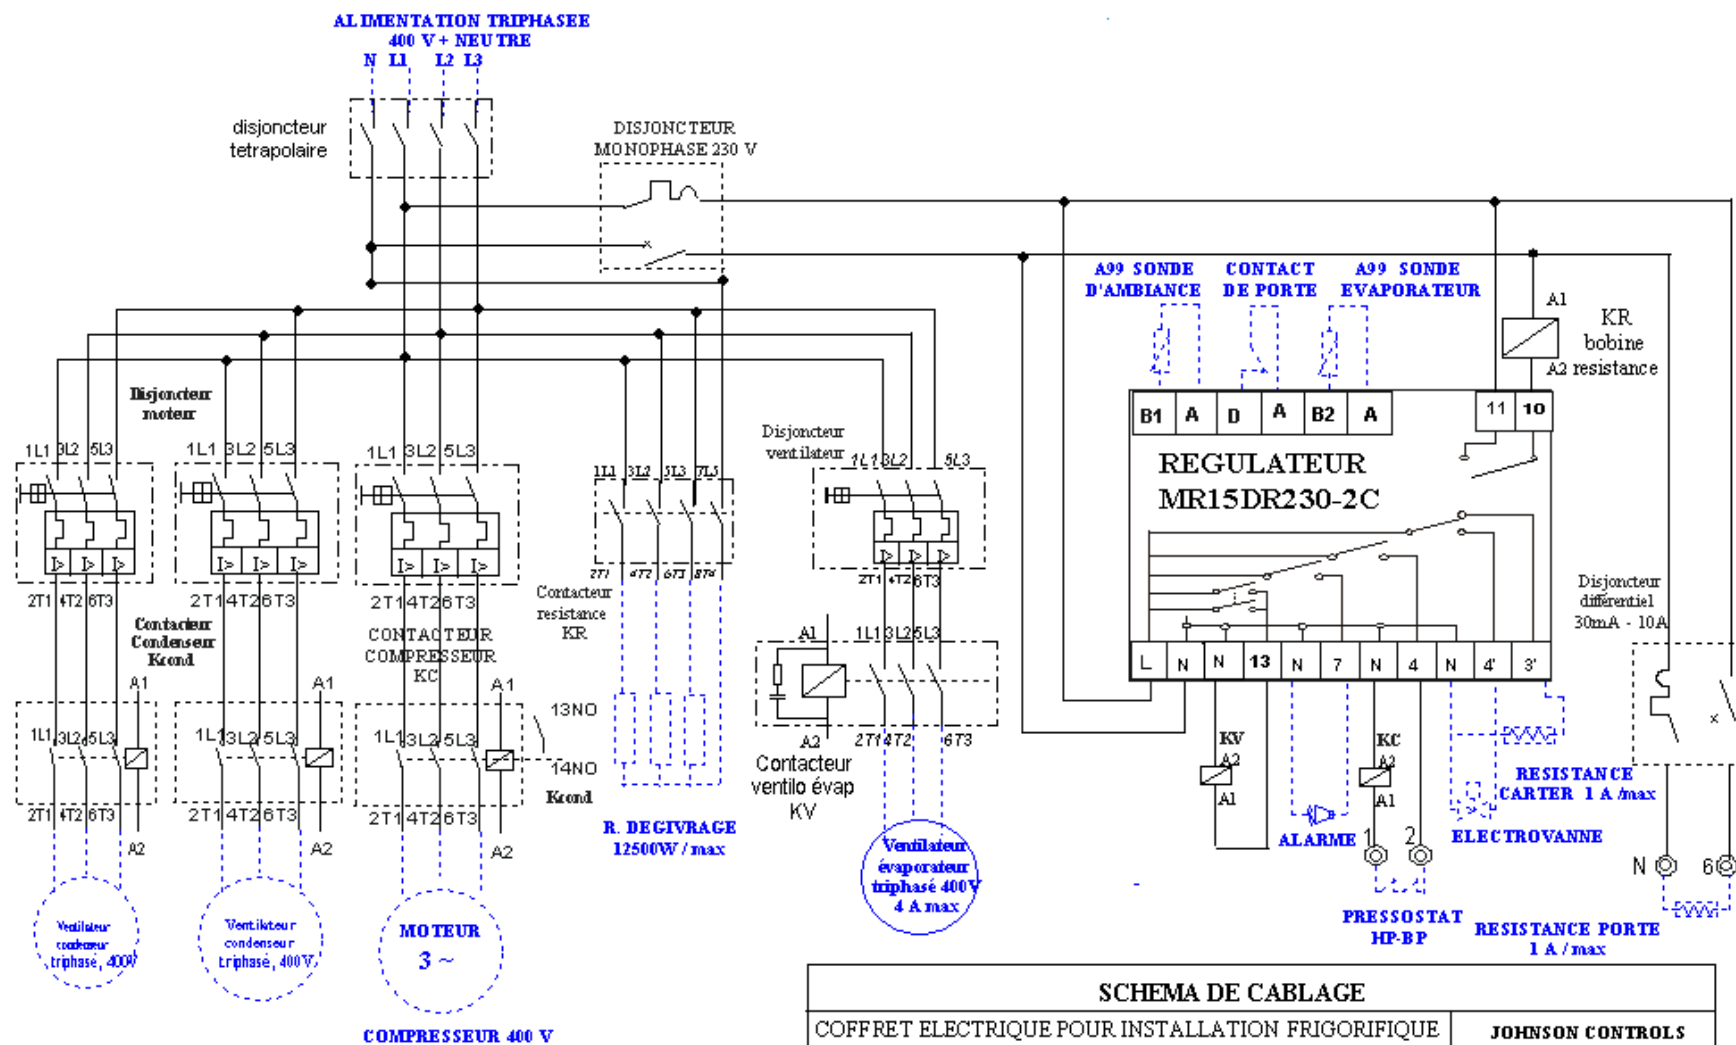

SCHEMA DE CABLAGE	
COFFRET ELECTRIQUE POUR INSTALLATION FRIGORIFIQUE CHAMBRE FROIDE NEGATIVE - ALIMENTATION TRIPHASEE	<b>JOHNSON CONTROLS FRANCE</b>
LEGENDE	VERSION 03/2005
<p>— PRECABLAGE USINE</p> <p>--- RACCORDEMENT INSTALLATEUR</p> <p>⊙ BORNES DE RACCORDEMENT</p>	JC-NT25/32RVCT

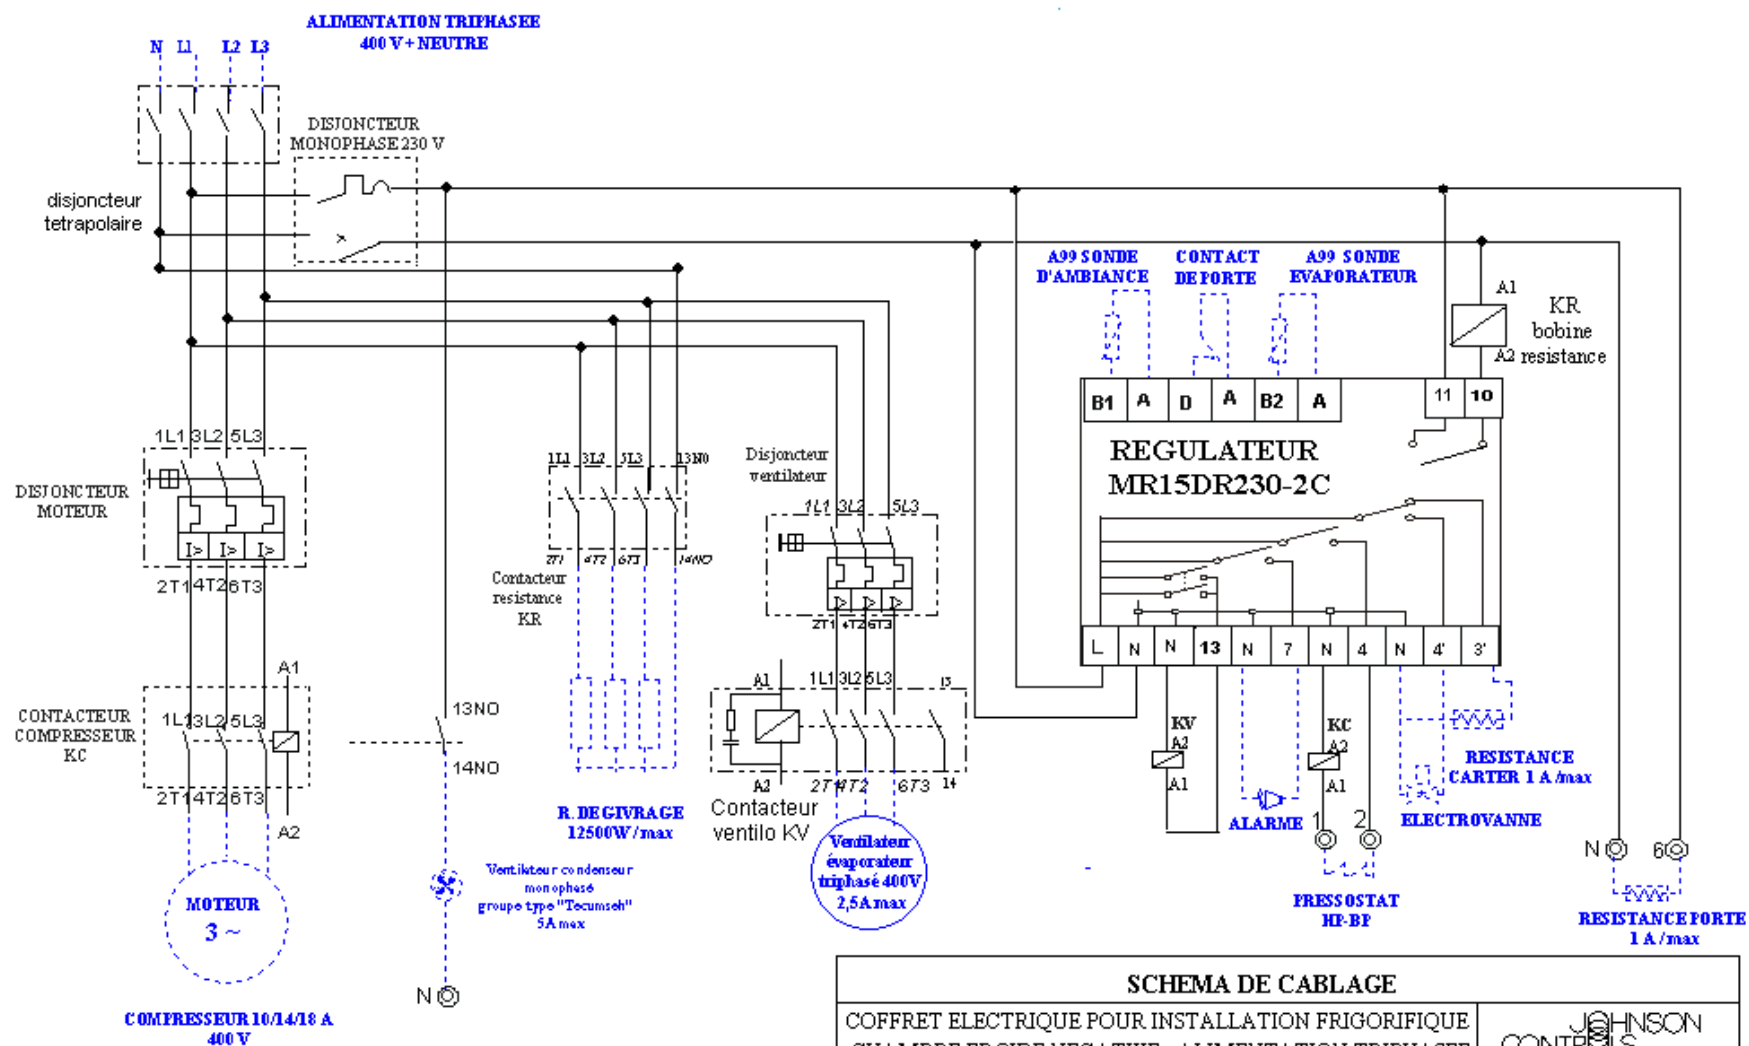

**SCHEMA DE CABLAGE**

COFFRET ELECTRIQUE POUR INSTALLATION FRIGORIFIQUE CHAMBRE FROIDE NEGATIVE - ALIMENTATION TRIPHASEE		<b>JOHNSON CONTROLS</b>
LEGENDE		
—	PRECABLAGE USINE	VERSION 03/2005
- - - - -	RACCORDEMENT INSTALLATEUR	JC-NT10/14/18RVT
⊙	BORNES DE RACCORDEMENT	

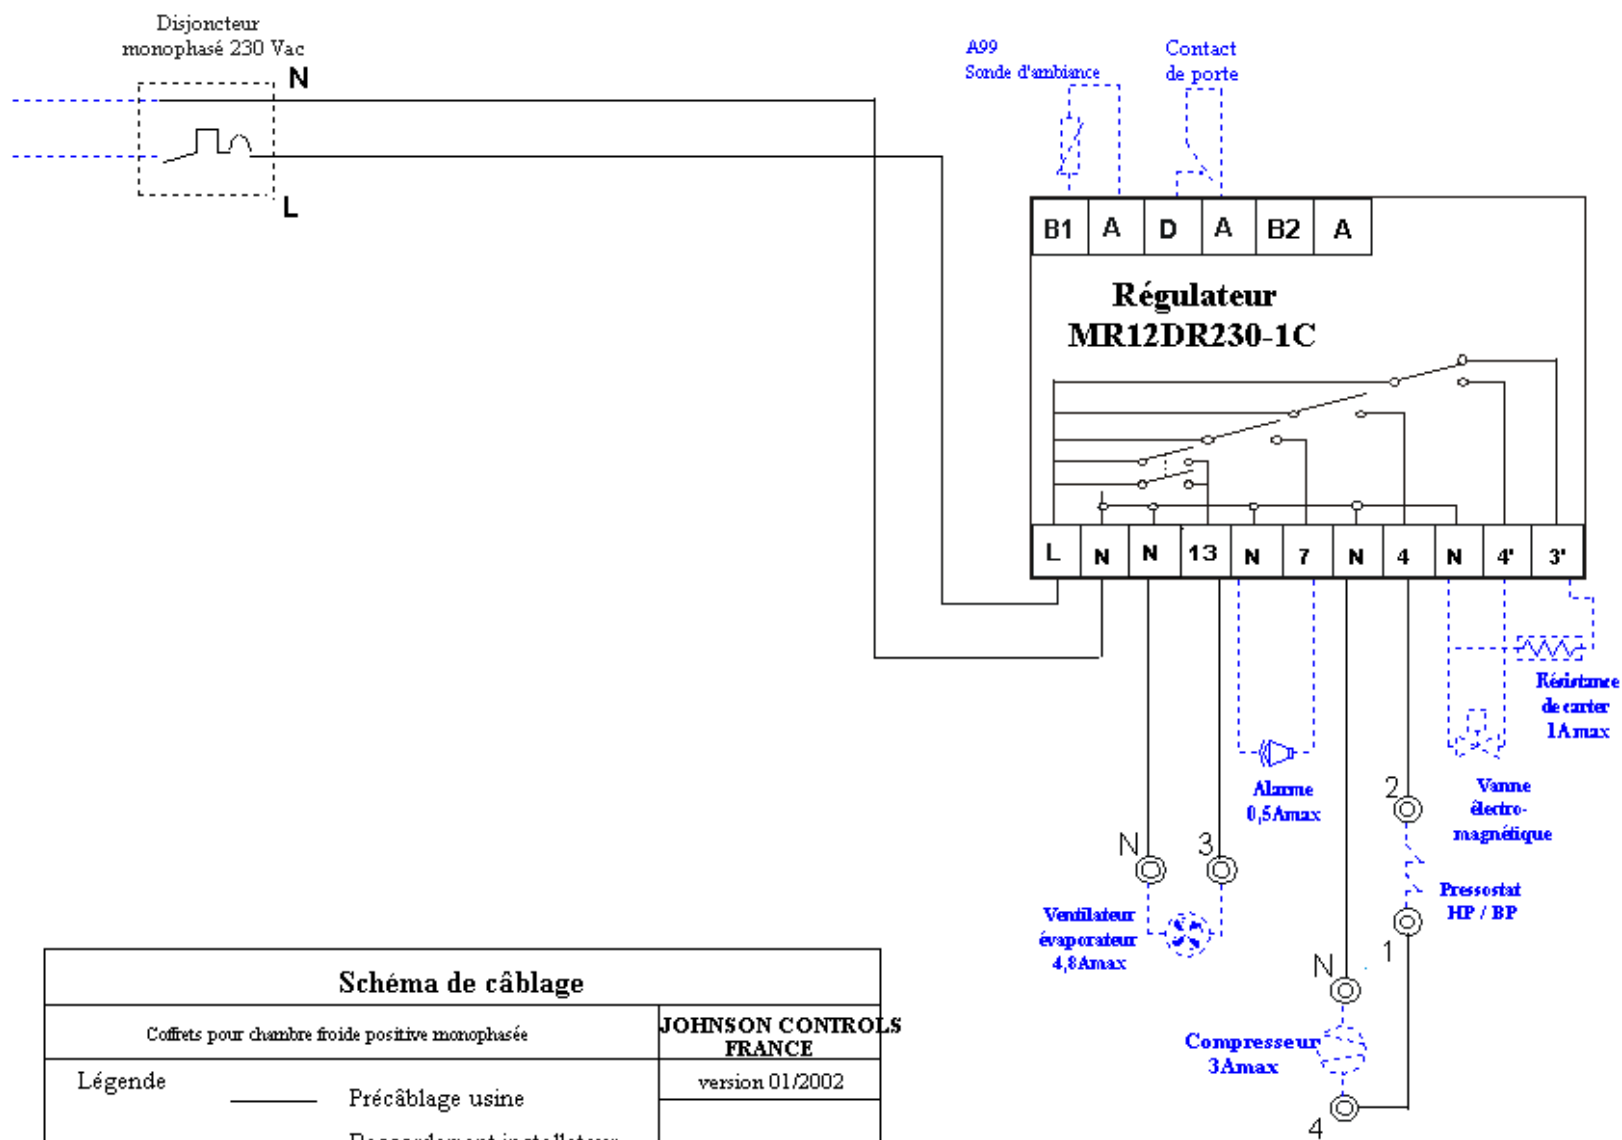


Schéma de câblage	
Coffrets pour chambre froide positive monophasée	<b>JOHNSON CONTROLS FRANCE</b>
Légende	version 01/2002
<p>— Précâblage usine</p> <p>--- Raccordement installateur</p> <p>⊙ Bornes de raccordement</p>	JC-PM3


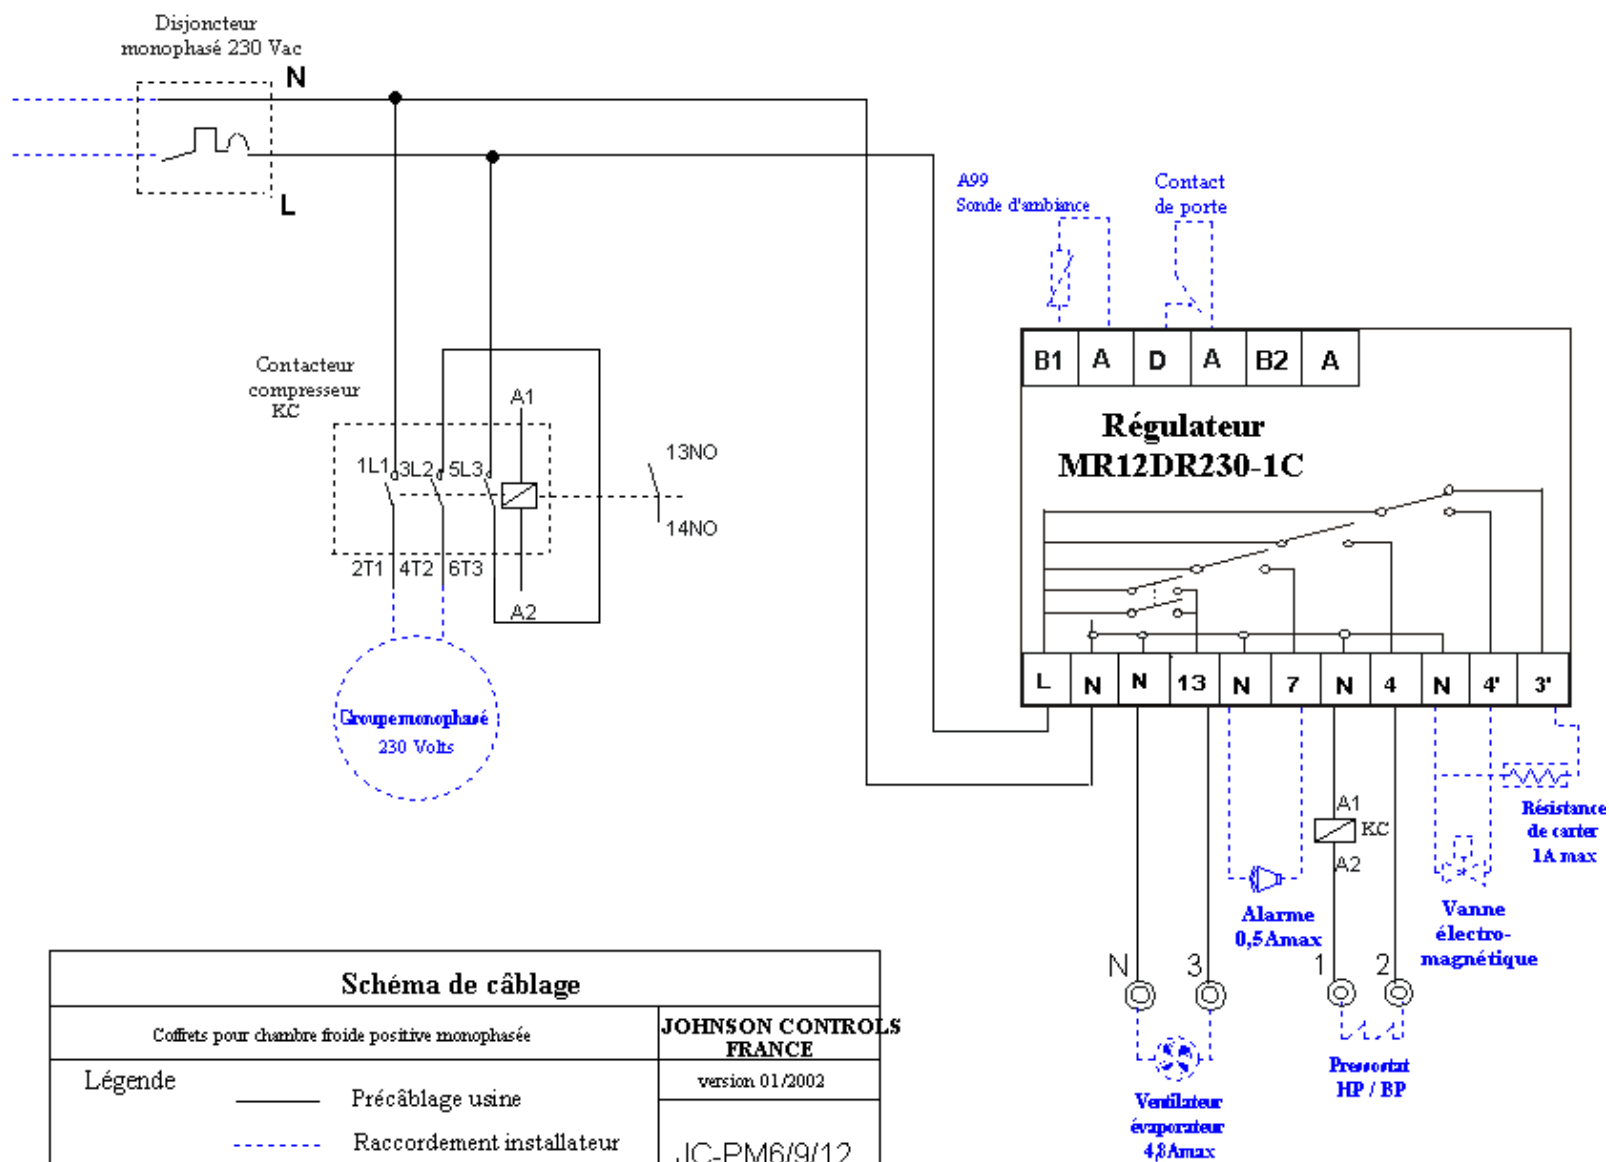


Schéma de câblage	
Coffrets pour chambre froide positive monophasée	JOHNSON CONTROLS FRANCE
Légende	version 01/2002
— Précâblage usine	JC-PM6/9/12
- - - Raccordement installateur	
⊙ Bornes de raccordement	



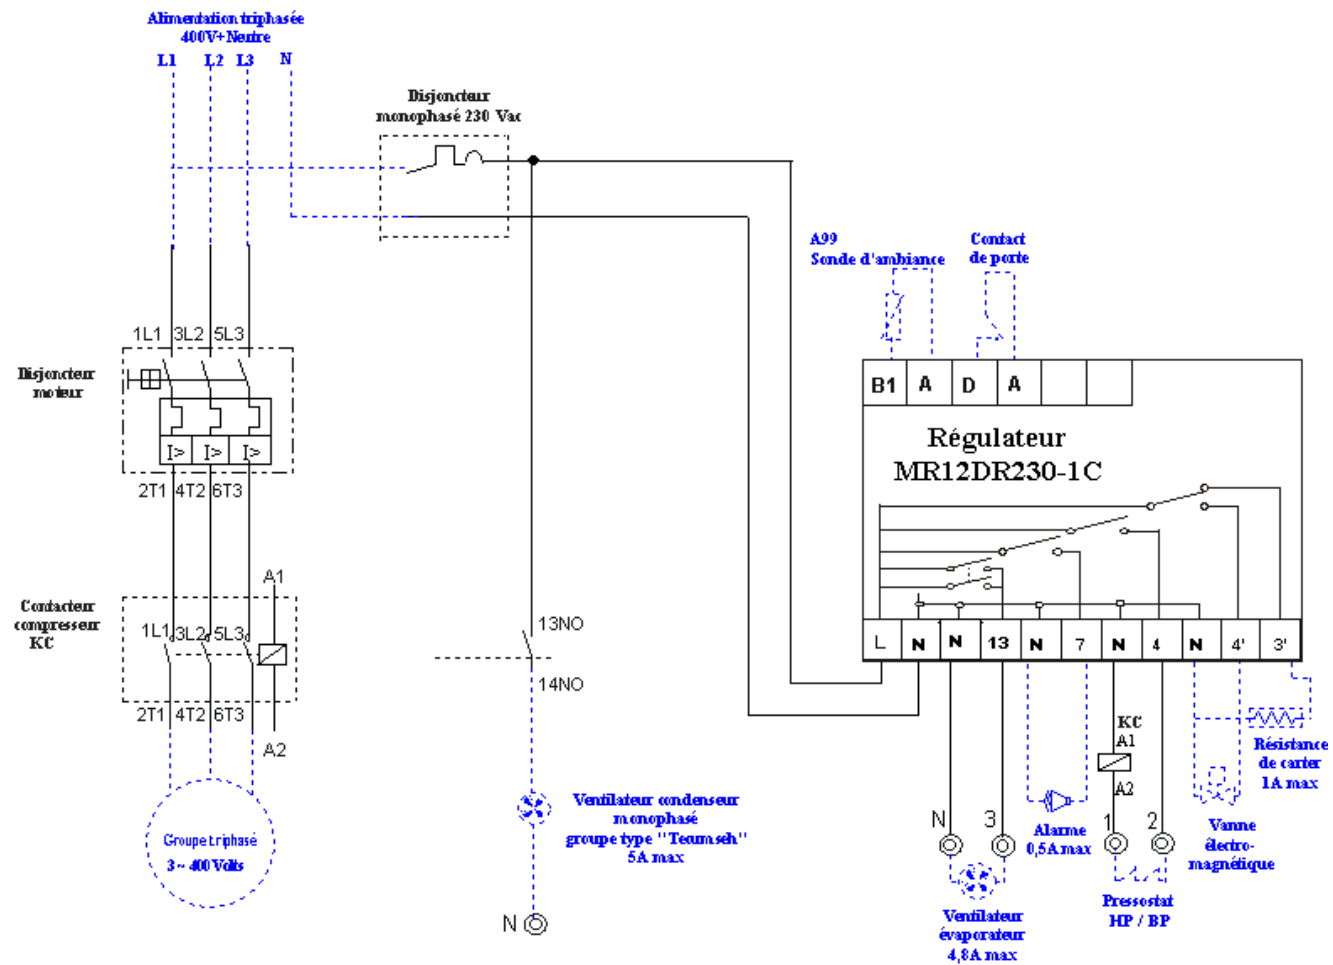

### Schéma de câblage

Coffrets pour chambre froide positive triphasée


**JOHNSON CONTROLS**  
**FRANCE**

Légende

- Précâblage usine
- - - - Raccordement installateur
- ⊙ Bornes de raccordement

version 01/2002

JC-PT4/6/9/12/18

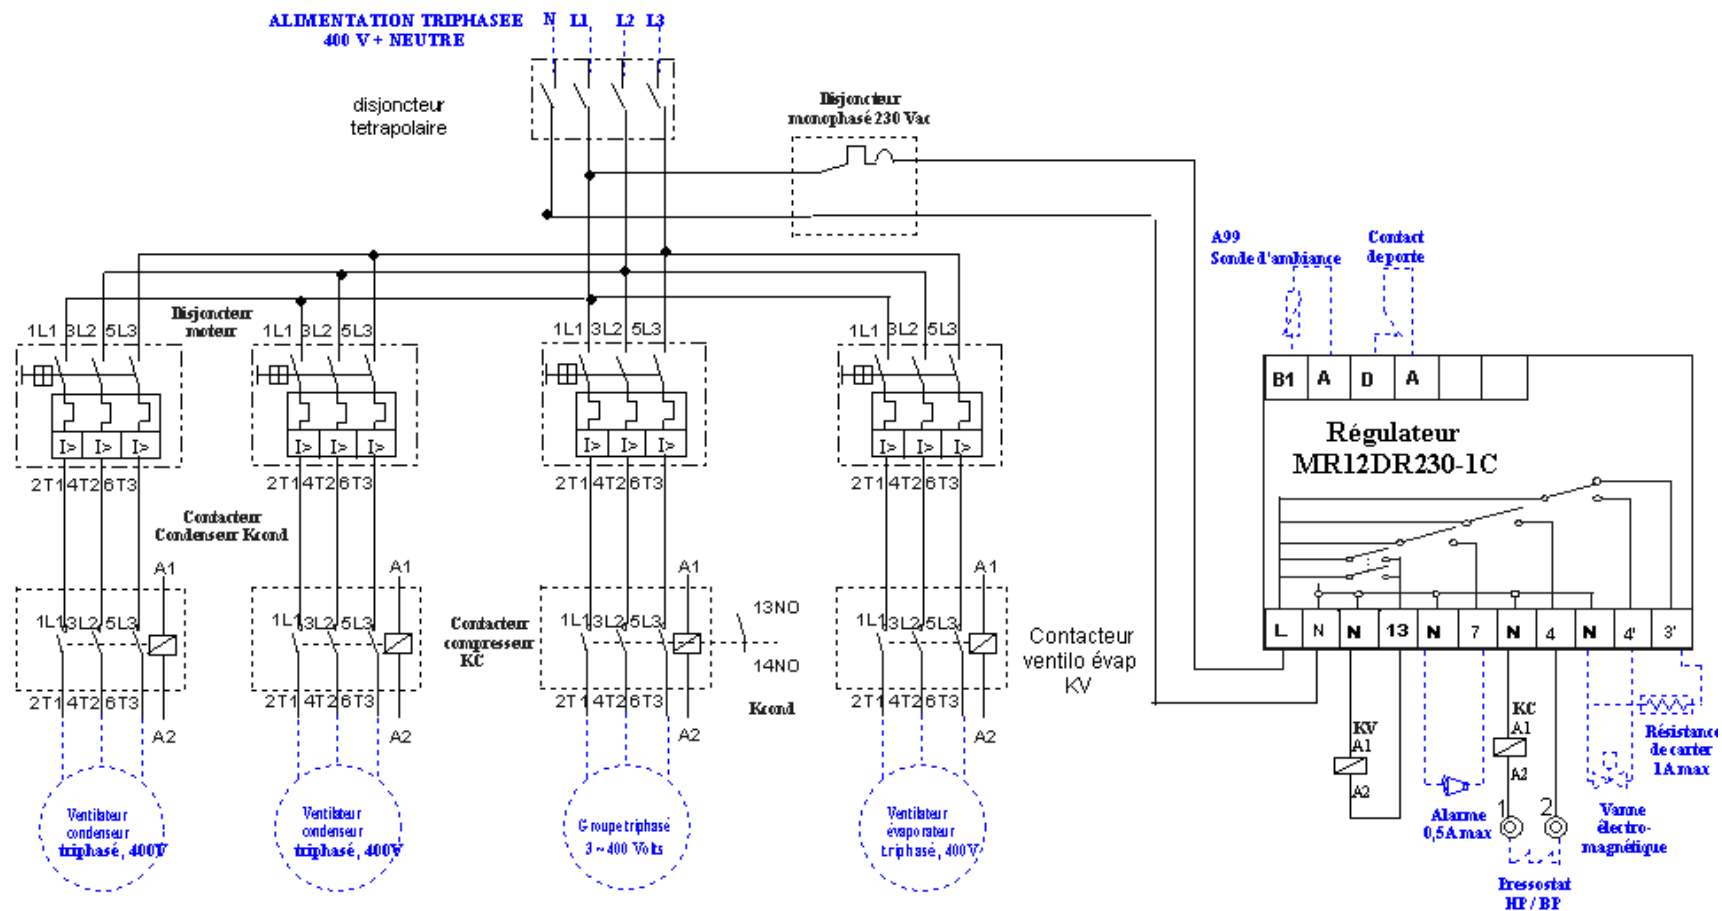

### Schéma de câblage

Coffrets pour chambre froide positive triphasée		<b>JOHNSON CONTROLS FRANCE</b>
Légende		version 03/2005
—	Précâblage usine	JC-PT25/32VCT
- - - -	Raccordement installateur	
⊙	Bornes de raccordement	

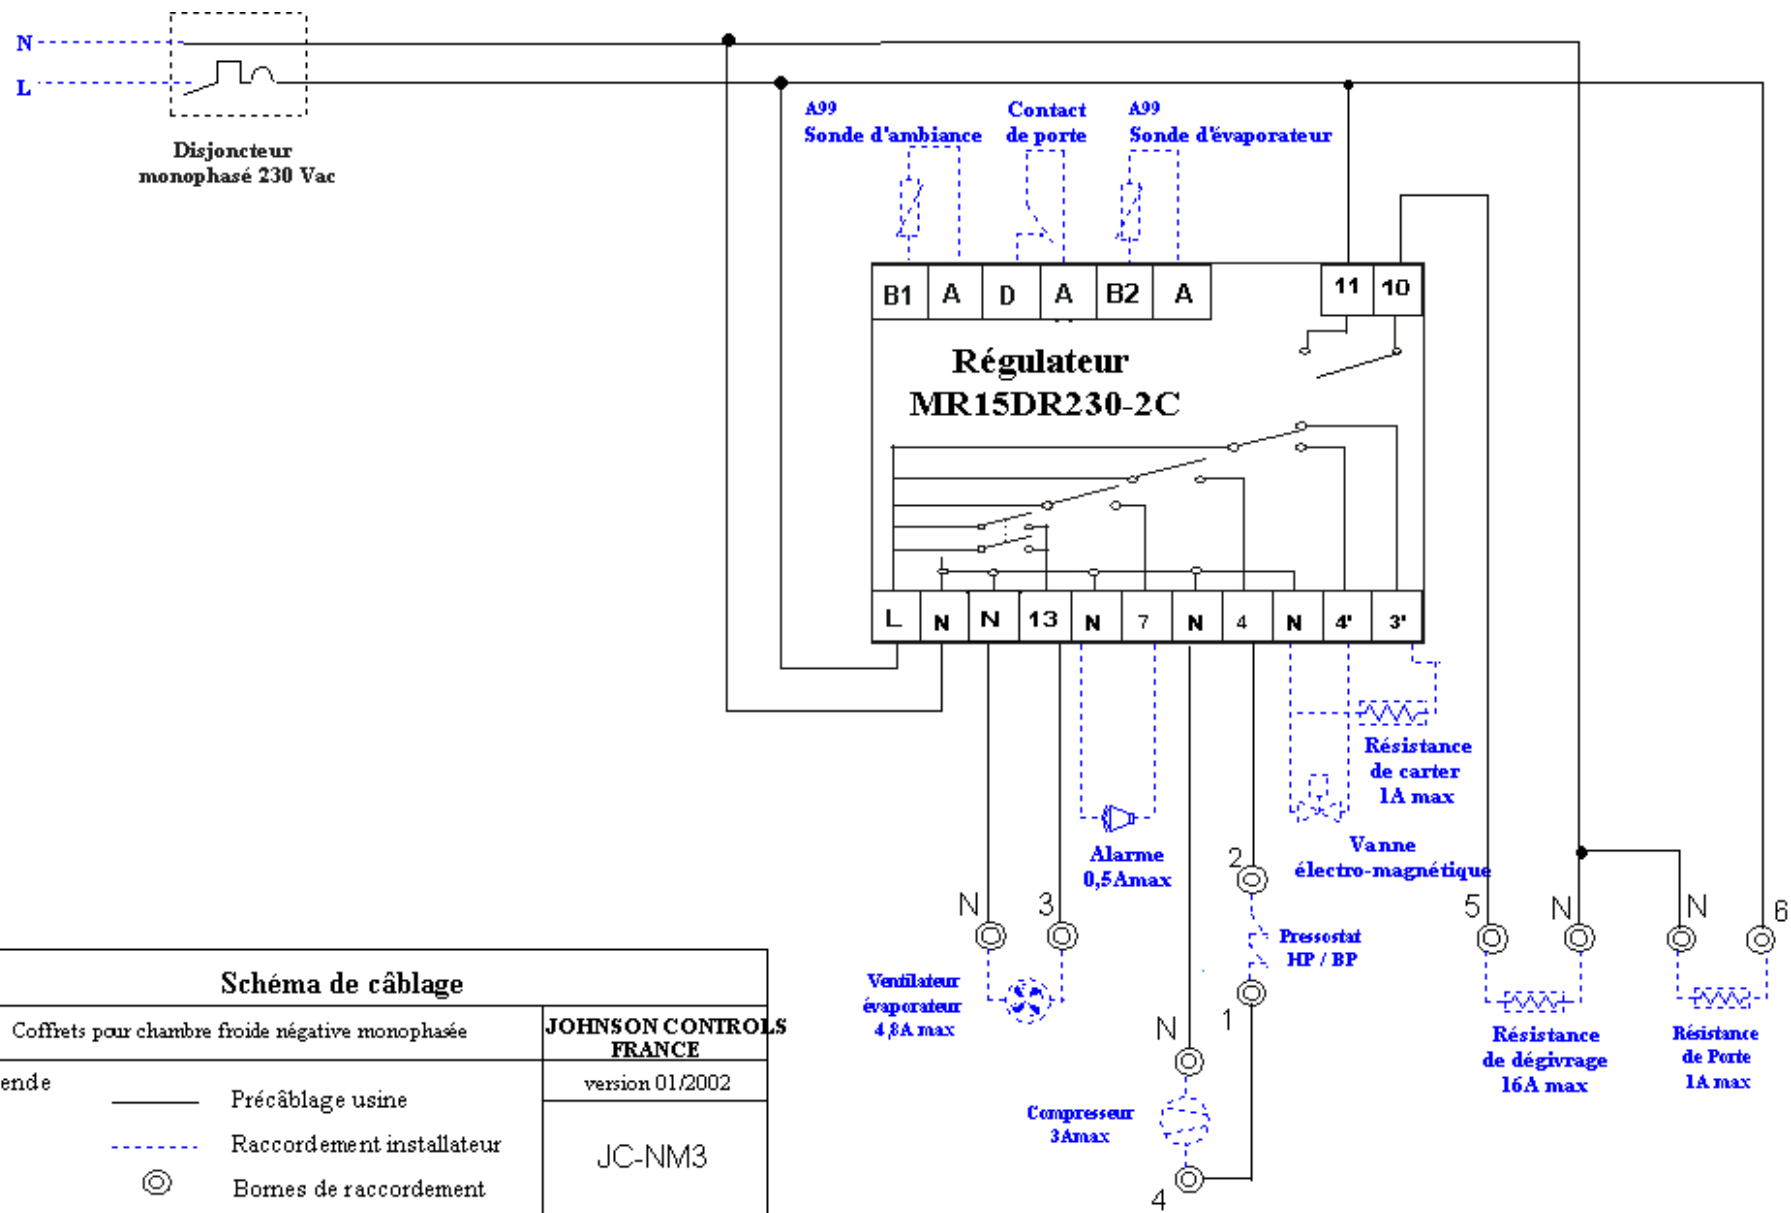


Schéma de câblage		JOHNSON CONTROLS FRANCE
Coffrets pour chambre froide négative monophasée		version 01/2002
Légende	— Précâblage usine	JC-NM3
	- - - - - Raccordement installateur	
	⊙ Bornes de raccordement	