


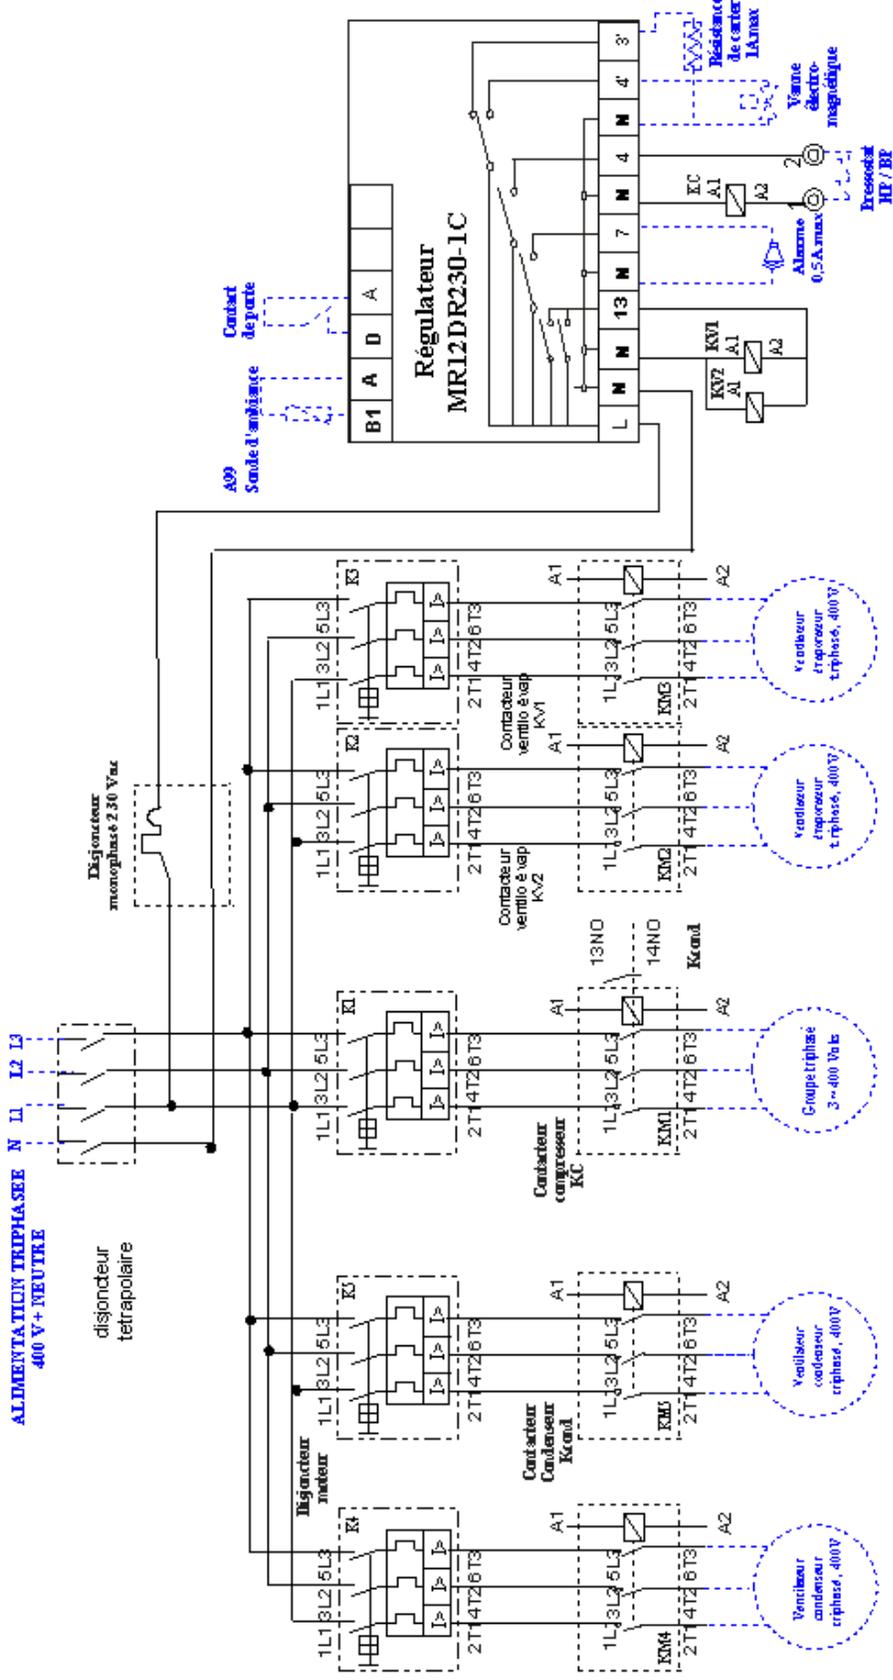

**ALIMENTATION TRIPHASEE**  
400 V + NEUTRE



**Schéma de câblage**

Coffrets pour chambre froide positive triphasée		JOHNSON CONTROLS FRANCE
Légende		version 03/2005
—	Précâblage usine	JC-PT25/32VCT
- - -	Raccordement installateur	
⊙	Bornes de raccordement	